

TÖMNING AV FETTAVSKILJAREN

Hela fettavskiljaren ska tömmas, rengöras och återfyllas med vatten minst en gång per år eller vid behov/larm.

Efter tömning ska lock tillslutas ordentligt för att undvika luktproblem.

ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION

1. Kontakta företag med VVS-kompetens. Be dem om förslag på fettavskiljare som är godkänd och dimensionerad enligt standard SS-EN 1825. Fettavskiljaren ska vara föresedd med larm.
2. Utred var fettavskiljaren ska vara placerad. Den ska vara lätt att komma åt vid tömning.
3. Fyll i blanketten "Anmälan om fettavskiljare". Blanketten ska, tillsammans med installationsritning och produktblad för vald fettavskiljare, skickas till VA-enheten, Samhällsbyggnadsförvaltningen senast sex veckor innan du beställer fettavskiljaren.
3. Beställ fettavskiljare och installation. Teckna avtal med tömningsentreprenör godkänd av kommunen.
4. När installationen är klar ska du anmäla det till VA-enheten. I vissa fall kan personal från VA-enheten behöva närvara vid installationen.

MER INFORMATION

VA-enheten, Samhällsbyggnads, tel. 0960-155 00 (växel)

Återvinningsföretag fetter, Norr Retur AB, tel. 0920-22 79 99

Ex. på företag som säljer typgodkända och funktionstestade fettavskiljare

Nordform mark- och va-system	www.nordform.se	0911-50 00 00
PTC	www.plasticisterner.se	0910-71 13 90
Alfa Rör AB/	www.alfaror.se	
Dahlgrens cementgjuteri	www.dahlgrencement.se	0910-77 02 80
LK Lagerstedt & Krantz	www.lksystems.se/sv	08-506 851 00
Torell Pump AB	www.torellpump.se	08-718 30 40
MEAG VA-System AB	www.meag.se	08-711 28 20
Wavin	http://se.wavin.com	016-541 00 00
bia Härdplast AB	www.bia.se	0221-211 30
ACO Nordic AB	www.acotm.se	031- 338 97 00
BAGA water technology	www.baga.se	031-760 76 55
Vera Klippan AB	www.veraklippan.se	0435-140 90



ARVIDSJAURS KOMMUN
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Fettavskiljare



- motverkar stopp i ledningsnätet -

FETT I AVLOPPET

Fett i avloppsvattnet har blivit ett allt större problem. När vattnet kyls ner i ledningsnätet stelnar fett och fastnar på rörväggarna i avloppsledningarna och täpper så småningom igen rören, med bräddningar och källaröversvämningar som följd.

Fastighetsägaren blir normalt kostnadsansvarig för dessa störningar.

Höga fetthalter i avloppsvattnet kan dessutom skada betongrör och störa reningen i avloppsreningsverket samt medföra luktproblem.

VERKSAMHETER SOM BERÖRS

Enligt Boverkets byggnadsregler ska spillvatten som innehåller mer än obetydliga mängder av fett behandlas innan det når det kommunala spillvattennätet.

Exempel på verksamheter som ofta släpper ut fett:


- Kök för servering av måltider, t.ex. värdshus, hotell, restaurang, skolor, förskolor, pizzeria, salladsbar och gatukök.
- Anläggning för grillning, ugnstekning, fritering och stekning.
- Storkök, mottagningskök, catering.
- Charkuteri, rökeri.
- Bageri.
- Livsmedelsaffärer med chark/kycklinggrill.

Bevakning av att fettavskiljare installeras enligt dessa riktlinjer vid nybyggnation eller väsentlig ändring av verksamheten i en befintlig byggnad sker i samband med bygglovsgranskningen hos Miljö- och byggheten.

Om problem uppstår i ledningsnätet eller pumpstationer orsakat av fett kommer krav att ställas på installation av avskiljare hos den orsakande verksamheten. Fastighetsägaren kommer även att debiteras eventuella kostnader i samband med problemet.

FETTAVSKILJARES FUNKTION

När vattnet rinner genom avskiljaren sjunker slam och tyngre partiklar till botten i det första facket medan fett stiger och lägger sig vid ytan i nästa fack. Fettet stannar i avskiljaren, medan vattnet rinner vidare ut till avloppsledningarna.

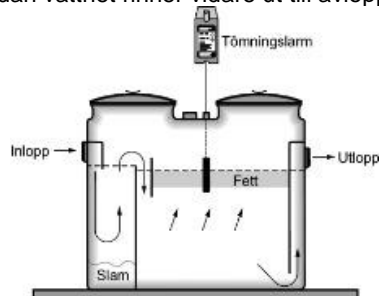

Diskmedel och varmvatten

Disk- och rengöringsmedel samt andra kemikalier som används ska väljas så att de inte stör avskiljarens funktion. Likaså kan för hett vatten störa avskiljningen.

Mat- och frityrolja

Frityrolja, stekfett och inläggningsolja ska inte hällas i avloppet även om fettavskiljare är installerad utan ska tillvaratas och återvinnas.

KRAV PÅ FETTAVSKILJAREN

Vid nyinstallation av fettavskiljare krävs att den är typgodkänd och dimensionerad enligt svensk standard SS-EN 1825-2. Avskiljaren ska ha larm och möjlighet till provtagning ska finnas på utgående avloppsvatten.

Fettavskiljaren ska placeras så att endast köksavlopp eller motsvarande kan passera. Den ska vara lätt att tömma, rengöra, inspektera och underhålla.

SKÖTSEL AV FETTAVSKILJAREN

Fastighetsägaren är ansvarig för anläggningens skötsel och tömning, samt för stopp eller skada orsakad av fettutsläpp p.g.a. bristande fettavskiljning.

Följ alltid drift- och skötselinstruktionerna från tillverkaren av avskiljaren. Fettavskiljaren ska kontrolleras regelbundet, minst en gång per månad, med avseende på:

- Fettskiktets tjocklek
- Larmfunktionen (lyft upp givaren i fettskiktet)
- Utgående vattnets renhet (ta prov från ytan eller i provtagningsbrunn)
- Vattennivån – ska vara högre än utloppets nivå.
- Journalföringen av tömningarna.

Fettavskiljaren ska besiktigas en gång per år med avseende på sprickor och liknande. En funktionskontroll bör dessutom ske vart femte år.

Kom ihåg
Placera larm så att ni ser/hör när det larmar!
Det är fastighetsägaren som är ansvarig för
fettavskiljarens funktion och skötsel !